



Längsschnitt M 1:250  
WP17.1 - WP18.1



Lageplan

Juistweg - Nordenneyweg

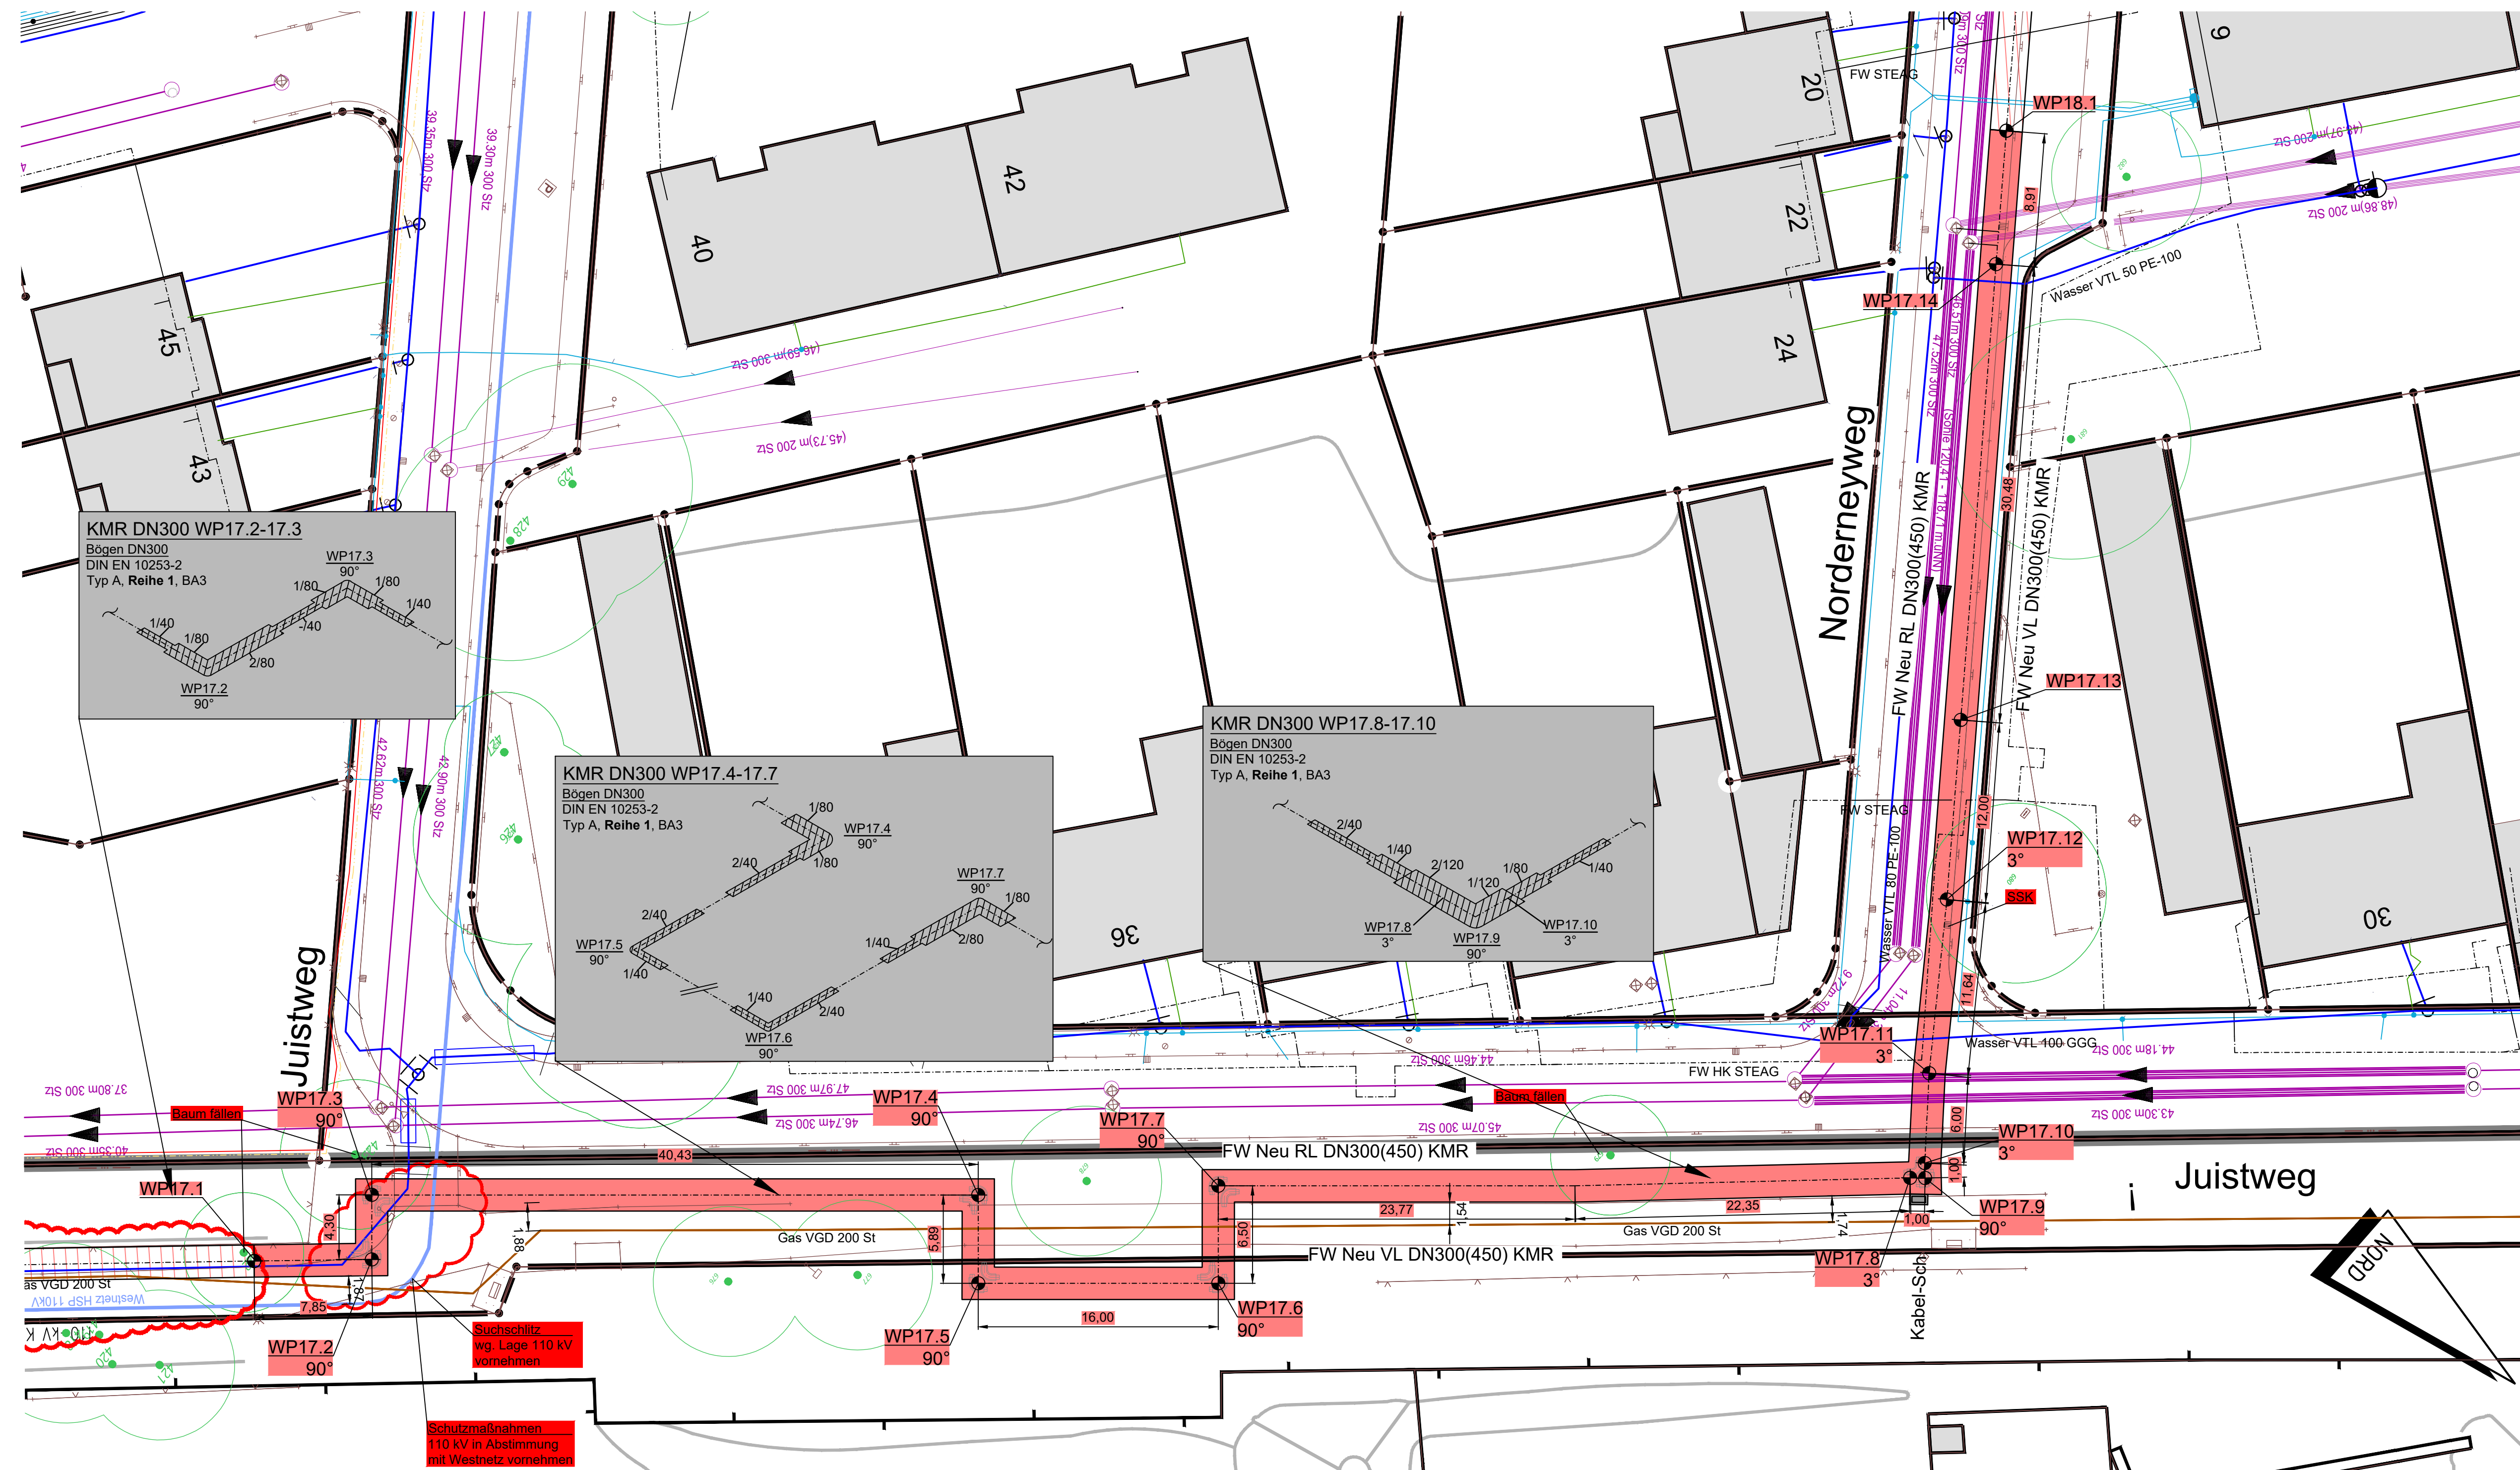


STÜCKLISTE Rüttscheid - Margarethenhöhe - Bredney (TP # 17, WP 17.1 - WP 18.1)

Lfd.-Nr.	Menge	Einheit	Material	Dimension / Größe	Norm	Material	Werkstoff-Nr.	Bemerkung
1	384	lfdm	KMR-Rohr à 12 m	DN 300 (323.9x5.6/450)	DIN EN 10217-2	P235GH	1.0345	à 12 m
2	14	Stück	KMR-Bogen 90°	DN 300 (323.9x5.6/450, R=457); Schenkel = 1.0 x 1.0 m	DIN EN 10253-2	P235GH	1.0345	Typ A, Reihe 1, 3D
3	58	Stück	PEHD-Abschlußmuffe	Da = 450 mm; DN 300	EN 489	PEHD	CAS 9002-88-4	unvernetzt
4	99	lfdm	Dehnungspolster	Da = 450 mm; DN 300; 40 mm stark	----	PE-Schaum	----	Größe 4
5	135	lfdm	Laminathülle für Polster	----	----	PE-Schaum	----	----
6	100	Stück	Montageunterlage	Sandsäcke o.ä., ca. alle 3.0 m Trasse ein Stück	----	----	----	----
7	1	Rollen	Trassenwarnband à 250 m	für Vor- und Rücklauf	----	----	----	----

Grabenprofil Kunststoffmantelrohr

Steag, Stand Februar 2019



Legende Dehnpolster


DP 2/80	Stärke in mm
Dehnpolster	Länge in m
	wenn mit Bindestrich (-), dann über gesamte Länge des Bauteils

\* Die Maße G und H im Bereich der Dehnpolster:  
Der Übergang auf die normale Grabenbreite ist einseitig konisch auf Dehnpolsterlänge +1.0 m von der Trassenachse gerechnet auszuführen.  
\*\* Auf Anordnung der Bauleitung

Übersichtsplan M 1:2500



Detail Dehnpolster



Legende

Strom Stadtwerke Essen	
Strom Westnetz NSP	
Strom Westnetz MSP 25 kV	
Beleuchtung	
110kV Westnetz	
Wasser	
Gas	
Telekommunikationsnetz	
FW Bestand	
Kanal	
Baum Bestand	
FW Neu / Wendepunkt / Winkelpunkt	
Kabelzugschacht	
Flur-/ Flurstücksgrenze	
Flurstücksnummer	

Sparten sind vor Baubeginn nach Lage und Höhe zu überprüfen  
Vorhandene Rohrachsen sind vor Baubeginn zu überprüfen  
Gemäß VOB DIN 1961 §3 und §4 sind alle Planunterlagen für die Ausführung vom Auftragnehmer zu prüfen.

Zugehörige Pläne: A\_FW-VTL\_Essen-Bredney\_ÜP ; A\_FW-VTL\_Essen-Bredney\_ÜP-KMS ; A\_FW-VTL\_Essen-Bredney\_TP1 bis A\_FW-VTL\_Essen-Bredney\_TP27 ;

Rohrlängen:  
Erdervert: 198 m KMR DN300/ Da450

E	D	C	B	A	Index	Art der Änderung	Datum	Name	freigegeben
						YTG GmbH Ing.Büro Richard-Reitzner-Allee 1 85540 Haar Tel. 0894377929-0 Fax. 0894377929-299	24.11.2022	YTG/dwu	

Proj.-SPAKOONr.: 1138X803

Kat.-Bl.: 1:2500  
y: 250  
50  
1:250

Bl. Gr.: 1138X803

Essen Rüttscheid - Margarethenhöhe - Bredney Tiefbauplan  
FW-Trasse Essen Bredney  
Juistweg - Nordenneyweg WP17.1-WP18.1  
Zeichnungs-Nr.: A\_FW-VTL\_Essen-Bredney\_TP17.A